



ANDELSSELSKABET NR. NÆRÅ-RINGE V...
Ringevej 33
NR. Næraå
5450 Otterup
CVR: 37 05 78 51

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

25. september 2023

Sagsnummer
S2023-12426

Dokument nr.
D2023-135706

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
9557

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Abningstid

Mandag	kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag	kl. 09.00 - 15.00
Onsdag	kl. 09.00 - 15.00
Torsdag	kl. 09.00 - 17.00
Freitag	kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



**Tilladelse til renovering af filtre og skyllepumper
Nordfyns Kommunes afgørelse**

Med hjemmel i vandforsyningslovens¹ § 21 meddeler Nordfyns Kommune Andelsselskabet NR. Næraå- Ringe Vandværk, at I får tilladelse til etablering af ny skylleblæser og nyt for- og efterfilter til jeres vandværk.

Tilladelsen til etableringen af nyt vandbehandlingsanlæg er gældende til den 1. oktober 2024 og bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden den dato. Tilladelsen supplerer den gældende vandindvindingstilladelse, som er meddelt den 26. juni 2014.

Vilkår i henhold til vandforsyningsloven

1. Anlægget skal kunne tilfredsstille alle krav til materialevalg og funktion, som er anført i Dansk Ingeniørforenings Norm For almene vandforsyningsanlæg, 2. UDGVAE DECEMBER 1988, DANSK STANDARD DS 442.
Renoveringen skal udføres i overensstemmelse med den fremsendte projektbeskrivelse.
2. Under etableringen og indkøringen af det nye for- og efterfilter skal vandforsyningen opretholdes til forbrugerne. Vandet ledes ind i nyt for- og efterfilter inden det igen filtreres i det gamle for- og efterfilter inden det ledes ud til forbrugeren.
3. Det gamle for- og efterfilter skal frakobles når en vandanalyse, verificerer at vandbehandlingen i det nye filtersystem overholder kravene til drikkevand jf. drikkevandsbekendtgørelsen².
4. Vandprøven skal analyseres for følgende parametre:
 - a. Jern
 - b. Mangan
 - c. Arsen
 - d. Ammonium
 - e. Nitrit
 - f. Mikrobiologi, E-coli, coliforme bakterier 37 grader, KIM 22 og clostridium perfringens

¹ Lov om vandforsyning m.v., lovbekendtgørelse nr. 299 af 01. juli 2022. Tilladelsen har ligeledes hjemmel i bekendtgørelse nr. 470 af 01. maj 2019 om vandindvinding og vandforsyning

² Bekendtgørelse nr. 1023 29. juni 2023 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Prøverne skal udtages af certificerede personer³. Der skal anvendes et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til de pågældende analyser. Laboratoriet skal sende analyseresultaterne til kommunen, samt indberette resultaterne via den fællesoffentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Klagevejledning mv. jf. § 75 Vandforsyningsloven

NR. Nærrå- Ringe Vandværk eller enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse af vandforsyningslovens § 75.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse jf. § 77 i vandforsyningsloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledningen om klageregler og gebyrordningen i Miljø- og Fødevareklagenævnet kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til din myndighed, som har trukket afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagsbehandlingen

NR. Nærrå- Ringe Vandværk har den 25. september 2023 indsendt tegninger og ansøgning på nyt for- og efterfilter samt ny skylleblæser fra Shilhorko Eurowater A/S. Ud fra ansøgningen, er det NR. Nærrå- Ringe Vandværk og Silhorkos vurdering at renoveringen er så omfattende, at den kræver en tilladelse efter vandforsyningslovens § 21. Vandværket vil fremadrettet være indrette på samme måde som beskrevet i gældende vandindvindingsstilladelse af 26. juni 2014. Se Figur 1.

³ Jf. Bekendtgørelse nr. 1146 af 24. oktober 2017 om kvalitetskrav til miljømålinger.

I PUMPE

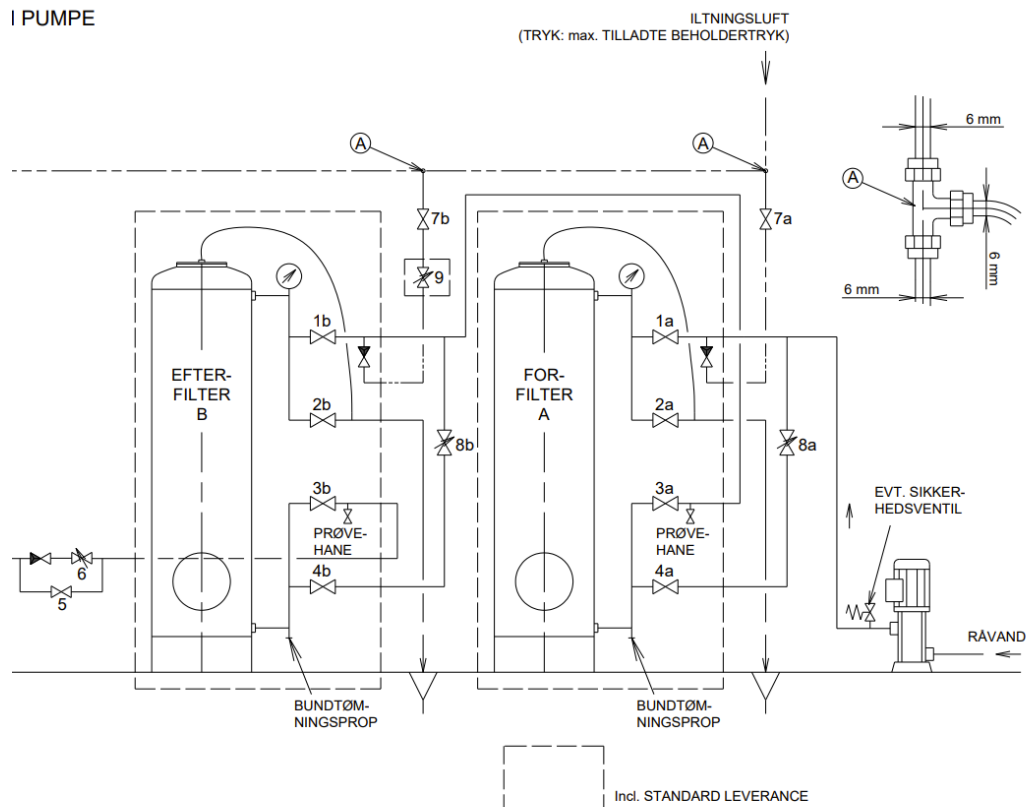

Figur 1: Indretning af filtrene efter renoveringen.

Projekt for renovering af vandværket

Det nye filteranlæg kommer til at bestå af et for- og eftertrykfilter og oliefrat kompressor anlæg til iltning. Returskyleanlægget etableres med ny og skylleluftsblæser.

NR. Nærrå-Ringe Vandværk er ikke forbundet med andre vandværker. For at opretholde forsyningen i perioden hvor der udskiftes filtre er der sat vilkår om at de gamle filtre først må tages ud af proceslinjen når de to nye for- og efterfiltre overholder kravene for jern, arsen, mangan, ammonium, nitrit, E-coli, coliforme bakterier 37 grader, KIM 22 og Clostridium perfringens.

Sammenfatning

Med baggrund i ovenstående, vurderer kommunen at der kan meddeles tilladelse til NR. Nærrå-Ringe Vandværk til den beskrevne etablering af nyt filtersystem. Udførelsen skal ske på de nævnte vilkår, herunder at det behandlede vand fra de nye filtre først må pumpes ud til forbrugerne, når vandkvaliteten overholder de gældende kvalitetskrav.

Venlig hilsen

Thomas Hammershøj Alnor

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.

Kopi er tilsendt:

mst@mst.dk Miljøstyrelsen
dnordfyn-sager@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening)
fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet)
post@sportsfiskerforbundet.dk
trsdyd@stps.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed)