


Anbefalede brandkrav til sommerhuse

Brandkrav i detaljer.

- 1) Beboelse placeret mellem 2,5 m - 5 m fra skel bør brandsikres jævnfør nedenstående tegning. Vægkonstruktionen skal være en BD-væg 60 med mindst klasse 2 udvendig beklædning. Det er hele vægkonstruktionen inklusiv døre og vinduer, der bør være BD 60 konstruktioner. Døre og vinduer må dog kunne åbnes og benyttes som redningsåbninger.

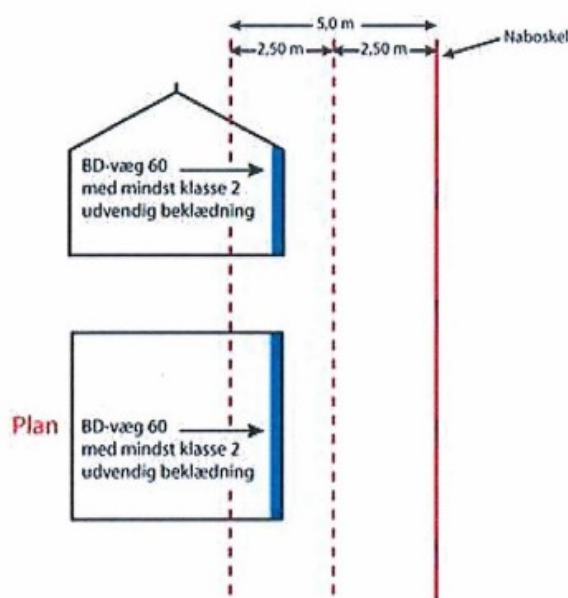


- 2) På de meget smalle grunde, må sommerhuset placeres nærmere ét naboskel end 2,5 m mod brandsikring i væg, tag og gavl efter brandmyndighedernes anvisninger, jævnfør nedenstående tegning.

Hele vægkonstruktionen inklusiv den del af taget og øvrige ydervægge, der ligger indenfor 2,5 m fra skel skal være BD 60 med udvendig klasse 1 beklædning.

Det er hele vægkonstruktionen inklusiv døre og vinduer, der skal være BD-60 konstruktioner.

Eventuelle vinduer må ikke kunne åbnes eller benyttes som redningsåbninger. Der skal stadig være 2,5 m til alle andre skel, som også skal friholdes for skure mm.

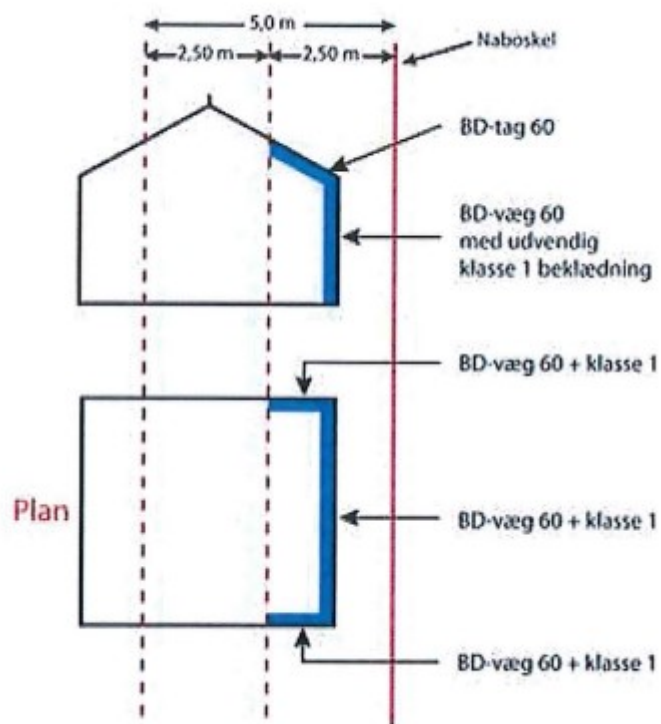

Skure, der placeres nærmere naboskel end 2,5 m bør overholde samme krav som 1.

Hvis skuret samtidigt er nærmere sommerhuset eller andre bygninger end 2,5 m skal løsning 2 overholdes.

Bygningsreglementet brandkrav kan ses via nedenstående link.

<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>